


Τεχνική Περιγραφή

Ευλουργικά:

Έτοιμες Κουζίνες (αφορά προμήθεια και τοποθέτηση)

Σχέδιο 1

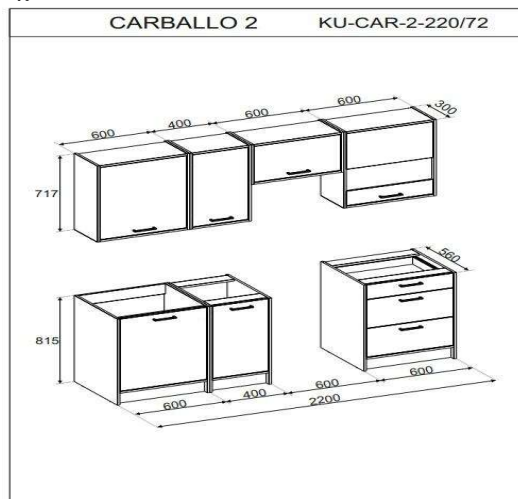

Προβλέπεται η κατασκευή ερμαρίων δαπέδου χαμηλών , συνολικού μήκους περίπου 2,20 μέτρων. Τα ερμάρια σύμφωνα με το σχέδιο θα αποτελούνται από κουτιά κατασκευασμένα από μοριοσανίδα πάχους 18 mm επενδυμένη με μελαμίνη, πλάτη πάχους 8 mm και πορτόφυλλα από MDF πάχους 18 mm επενδυμένα με έγχρωμη φορμάικα άριστης ποιότητας (HPL πάχους > 0,7 mm). Τα εμφανή σόκορα θα καλυφθούν από PVC πάχους 3 mm. Τα σόκορα των κουτιών θα επενδυθούν με καπλαμά.

18 Τα πορτόφυλλα θα διαθέτουν πόμολα και

αθόρυβους μεντεσέδες μεγάλης αντοχής. Τα κουτιά τα (κάτω) θα στηρίζονται σε ρυθμιζόμενου ύψους ειδικά πόδια (ρεγουλατόρους) και στο κάτω μέρος τους (επαφή με το δάπεδο) θα τοποθετηθεί μπάζα όμοια με τα πορτόφυλλα.

Στο ερμάριο δαπέδου στο πάνω μέρος τους θα έχουν πάγκο εργασίας τύπου «DUROPAL», πάχους 45 mm με επικάλυψη από άκαυστη φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.

Οι περιμετρικοί αρμοί (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) θα σφραγιστούν με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. Ο πάγκος θα περιλαμβάνει διπλό ανοξείδωτο νεροχύτη με ποδιά και θερμομικτική μπαταρία τύπου κουζίνας.

Εξώπορτα Αλουμινίου (1,00m2.10m)

Αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση τριών θυρών κυρίας εισόδου από αλουμίνιο χρώματος λευκού , στην πόρτα θα τοποθετηθούν χειρολαβές και κλειδαριά ασφάλειας, στο πάνω μέρος θα υπάρχει τζάμι ανθυγρή 50cm*60cm

Μονωτικά

ALCHIMICA ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ HYPERDESMO CLASSIC KOKKINO 25KG και somat Isolac Rust Primer Αντισκωριακό Αστάρι για Μεταλλικές Επιφάνειες Κατάλληλο για Μέταλλο 2.5lt όλα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για μεταλλικές επιφάνειες .

Κλιματιστικά Μηχανήματα

1. Το κλιματιστικό θα είναι ψύξης – θέρμανσης (split type)
2. Αφορά κλιματιστικό μηχάνημα Ονομαστική απόδοση 9000 **BTU** Τεχνολογίας "INVERTER
3. Η υπό προμήθεια συσκευή θα πρέπει να είναι πλήρης, καινούργια , αμεταχείριστη .
4. Τα υλικά εξαρτήματα και ο εξοπλισμός θα εκ πληρούν υποχρεωτικά τις προδιαγραφές ασφαλείας CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Το μηχάνημα θα παραδοθεί με την εργοστασιακή του συσκευασία, στην αποθήκη

υλικού, και θα τεθεί σε λειτουργία από τον προμηθευτή με ευθύνη και έξοδά του, θα παραληφθεί δε μετά από 10ήμερη τουλάχιστον δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, στο τέλος της οποίας και εφ' όσον δεν υπάρχουν προβλήματα θα γίνεται η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή.

Τεχνικές Προδιαγραφές για κλιματιστικό

1. Ειδική διάταξη αυτοματισμού για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας από θέρμανση σε ψύξη και αντίστροφα .
2. Ρύθμιση πιέσεων μέσω ρύθμισης ταχύτητας εξωτερικού ανεμιστήρα με ηλεκτρονική διάταξη.
3. Λειτουργία σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας από -5°C έως $+45^{\circ}\text{C}$.
4. Επαναλειτουργία των μηχανημάτων μετά από διακοπή και επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος κρατώντας τις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας – υγρασίας.
5. Σύστημα αυτοδιάγνωσης βλαβών .
6. Συνεχής λειτουργία επί 24ώρου βάσεως.
7. Προστασία έναντι παγώματος του εσωτερικού στοιχείου (Freeze up Protection).
8. Προστασία της λειτουργίας του συμπιεστή έναντι συχνών διακοπών την ηλεκτρικής παροχής με χρονική προστασία περίπου 3 λεπτών
9. Θερμοστάτης και υγραστοστάτης του χώρου με ακρίβεια $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ και $\pm 2\%$ RH.
10. Λειτουργία ύγρανσης και αφύγρανσης
11. Χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.
12. Οικονομική λειτουργία. - ενεργειακή απόδοση A ++/A++ (ελάχιστο θέρμανση) και A++ (ελάχιστο ψύξη) τεχνολογία "INVERTER"
13. Στοιχεία σύνδεσης (καλώδια – σωλήνες , μονωμένους με συνθετικό υλικό κλειστής κυψέλης ενδεικτικού τύπου ARMAFLEX προστατευμένο με μονωτική ταινία) οι σωλήνες που θα συνοδεύουν την συσκευή θα είναι 4 μέτρα.
14. Οι εξωτερικές μονάδες θα πρέπει να είναι κατάλληλες για υπαίθρια εγκατάσταση με αντισκωριακή προστασία και για δυσμενή καιρικές συνθήκες.
15. Να φέρουν ασύρματου τηλεχειριστηρίου με οθόνη LCD , δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού.
- 16. Το μηχάνημα να λειτουργεί με φρέον R32.**
17. Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει στο Νοσοκομείο ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.
18. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε(5) χρόνων και των υπολοίπων μερών του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) χρόνων από την οριστική παραλαβή του.

WC

- Τετράγωνη **ντουζίερα** ακρυλική Διαστάσεις 90×90 και βάθος 15cm μαζί με την κουρτίνα .



Έπιπλο WC

Πάγκος από λευκό PVC αδιάβροχο 100%, με ένα πορτάκι

Διάσταση (Μ x Π x Υ) : 35 x 20 x 80 cm(+5%)

Νιπτήρας: Πορσελάνη λευκή

Διάσταση (Μ x Π) : 41 x 35 cm (+5%)

Καθρέπτης 40cm x 70cm με απλικά(+5%)

(οι διαστάσεις μπορούν να να είναι

Σχέδιο 2

Πληροφορίες: Αράπης Παντελής Τηλ.: 2247360132

e-mail: tyarapis@gmail.com Διεύθυνση: Λακκί Λέρος Τ.Κ.85400